











# 30

## U23X



- BG** Инструкции и документация за безопасност
- CS** Pokyny a bezpečnostní dokumentace
- DA** Instruktioner og sikkerhedsdokumentation
- DE** Anweisungen und Sicherheitsdokumentation
- EL** Οδηγίες και τεκμηρίωση για την ασφάλεια
- EN** Instructions and safety documentation
- ES** Instrucciones y documentación de seguridad
- ET** Juhend ja ohutusalane dokumentatsioon
- FI** Ohjeet ja turvallisuusasiakirjat
- FR** Instructions et documentation de sécurité
- HR** Upute i sigurnosnoj dokumentaciji
- HU** Utasítások és biztonsági dokumentáció
- IT** Istruzioni e documentazione di sicurezza
- LT** Instrukcijos ir saugos dokumentai
- LV** Norādījumi un drošības dokumentācija
- NL** Instructies en veiligheidsdocumentatie
- PL** Dokumentacja dotycząca instrukcji i bezpieczeństwa
- PT** Instruções e documentação de segurança
- RO** Instrucțiuni și documentația referitoare la siguranță
- SK** Pokyny a bezpečnostná dokumentácia
- SL** Navodila in varnostna dokumentacija
- SV** Instruktioner och säkerhetsdokumentation

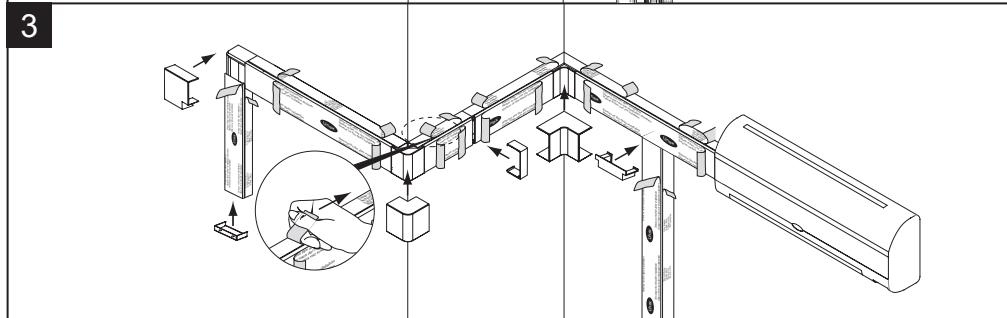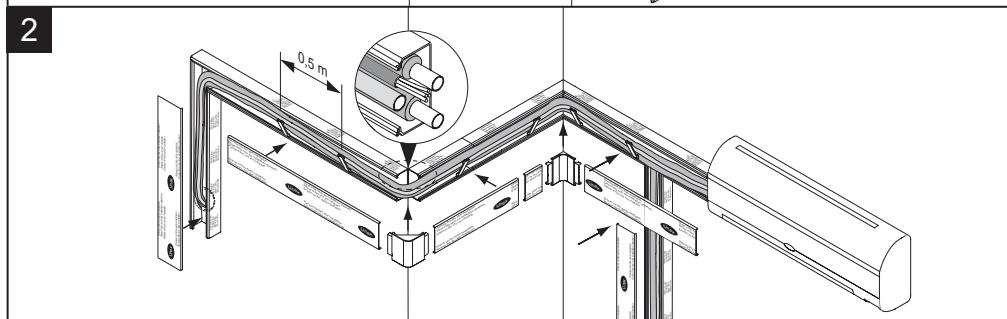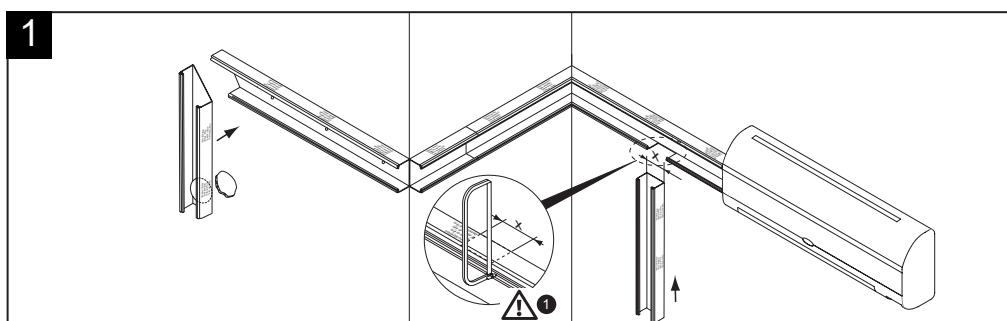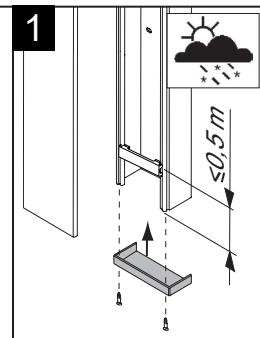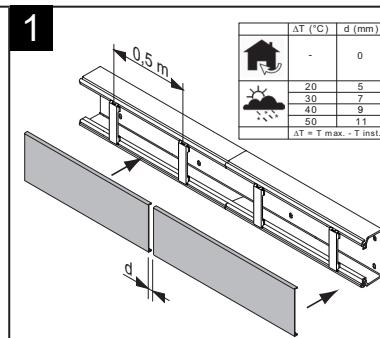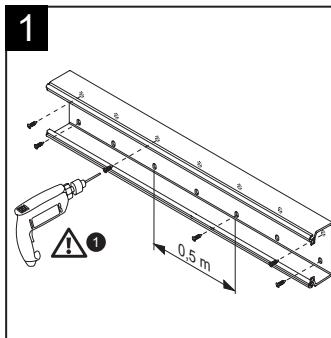

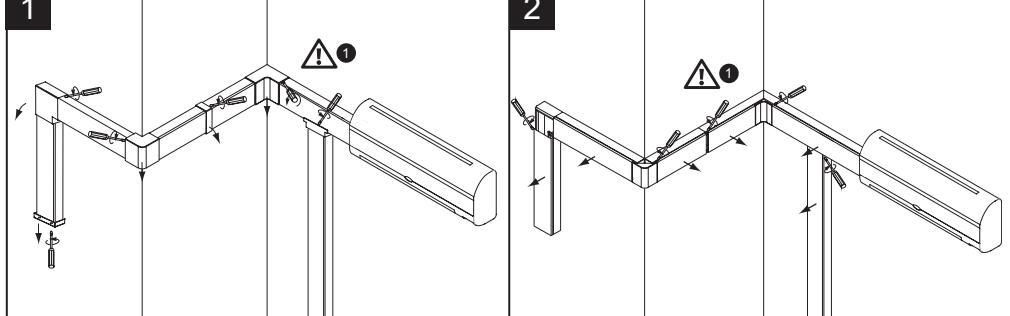

	mm	30 x 40	40 x 60	40 x 90	60 x 60	60 x 90	60 x 110
RAL 9010	<b>U23X</b> <input type="checkbox"/>						
	mm <sup>2</sup>	670	1530	2315	2713	3930	4780
	<b>U23X</b> <input type="checkbox"/>	73110-2	30021-2	30022-2	30031-2	30032-2	30033-2
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>	73210-2	73221-2	73222-2	73231-2	73232-2	73233-2
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>	73260-2	73271-2	73272-2	73281-2	73282-2	73283-2
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>			73309-2			
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>	73310-2	73321-2	73322-2	73331-2	73332-2	73333-2
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>			73359-2			
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>	73360-2	73371-2	73372-2	73381-2	73382-2	73383-2
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>	73510-2	73521-2	73522-2	73531-2	73532-2	73533-2
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>		73421-2	73422-2		73432-2	73433-2
	<b>U24X</b> <input type="checkbox"/>	73850	70064	70094	70064	70094	70114

BG - български	CS - čeština	DA - dansk
<b>КЛАСИФИКАЦИЯ</b> EN 50085-2-1: 2006+A1:2011	<b>KLASIFIKACE EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>	<b>KLASSIFIKATION EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>
<b>6.2 Устойчивость на механическое воздействие при монтиране и употреба</b> Канали: 2 J при -25°C.	<b>6.2 Odolnost vůči mechanickým nárazům při montáži a používání</b> Rozsahy: 2 J při -25 °C.	<b>6.2 Modstanddygtighed overfor mekaniske påvirkninger under montering og brug</b> Kanaler: 2 J ved -25°C.
<b>6.3 Минимальна температура за съхранение и транспортиране</b> -45°C	<b>6.3 Minimální skladovací a přepravní teplota</b> -45 °C	<b>6.3 Minimal opbevarings- og transporttemperatur</b> -45 °C
<b>6.3 Минимальна температура за монтиране и работа</b> -25°C	<b>6.3 Minimální instalacní a provozní teplota</b> -25°C	<b>6.3 Minimal installations- og anvendelsestemperatur</b> -25°C
<b>6.3 Максимална работна температура</b> +60°C	<b>6.3 Maximální provozní teplota</b> +60 °C	<b>6.3 Maksimal anvendelsestemperatur</b> +60 °C
<b>6.4 Устойчивость на распространение на пламьци</b> Не способства распространение на пламьците.	<b>6.4 Odolnost vůči šíření plamene</b> Nešíří plamen.	<b>6.4 Modstanddygtighed over for flammeudbredeelse</b> Ingen flammeudbredeelse.
<b>6.5 Електрическа проводимост</b> Няма електрическа проводимост.	<b>6.5 Charakteristika elektrické kontinuity</b> Bez charakteristiky elektrické kontinuity	<b>6.5 Karakteristika for elektrisk gennenggang</b> Uden karakteristika for elektrisk gennenggang.
<b>6.6 Електрическа изолация</b> Има електрически изолационни свойства	<b>6.6 Charakteristika elektrické izolace</b> S charakteristikou elektrické izolace	<b>6.6 Karakteristika for elektrisk isolering</b> Med karakteristika for elektrisk isolering.
<b>6.7 Степен на защита, осигурявана от корпуса</b> IP2X	<b>6.7 Stupeň ochrany zaručený pouzdrem</b> IP2X	<b>6.7 Beskyttelsesgrad opnået med kabinetet</b> IP2X
<b>6.9 Прикрепване на капака за достъп до системата</b> Капакът може да се сваля само с инструменти.	<b>6.9 Uchycení přistupového krytu</b> Kryt lze demontovat pouze pomocí nástroje.	<b>6.9 Bevarelse af systemets adgangsdæksel</b> Dæksel kan kun affages vha. et værktøj.
<b>6.10 Защитно електрическо разделение</b> Без вътрешно електрическо разделение.	<b>6.10 Ochranná elektrická separace</b> Bez interní ochranné separace	<b>6.10 Adskiller med elektrisk beskyttelse</b> Uden intern beskyttende adskiller.
<b>6.10.1 Препоръчителни позиции за монтиране</b> Попускат монтаж или външен монтаж на стена или тавана.	<b>6.10.1 Zamýšlená instalacní poloha</b> Popožuskujte montáž nebo nezápusťte montáž na zed nebo strop.	<b>6.10.1 Tilsigtede installationspositioner</b> Planlægges en eller overflademonteret på væggen eller i loftet.
<b>6.10.2 Предотвратяване на контакт с течности</b> Не е посочено.	<b>6.10.2 Předcházení kontaktu s kapalinami</b> Není stanovenno.	<b>6.10.2 Forebyggelse af kontakt med væsker</b> Ikke opgivet.
<b>6.103 Тип</b>  Тип 1.	<b>6.103 Typ</b>  Typ 1	<b>6.103 Type</b>  Type 1.
<b>ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ</b>	<b>DALŠÍ INFORMACE</b>	<b>ANDRE OPLYSNINGER</b>
<b>Номинално напрежение</b> 750 V	<b>Jmenovité napětí</b> 750 V	<b>Mærkespænding</b> 750 V
<b>Задуха от механични повреди</b> IK08	<b>Ochrana vůči mechanickému poškození</b> IK08	<b>Beskyttelse mod mekaniske skader</b> IK08
<b>БЕЛЕЖКИ</b>	<b>POZNÁMKY</b>	<b>BEMÆRKNINGER</b>
(1) Използвайте личните предизвикства средства (ЛПС), подходящи за инструментите, които ще се използват, и за работата, която трябва да се извърши.	(1) Používejte osobní ochranné pracovní prostředky vhodné k práci s nástroji, které budete používat.	(1) Brug det personlige beskyttelsesudstyr (PB), som passer til de værktøjer, der skal bruges, og det arbejde, der skal udføres.

DE - Deutsch	EL - Ελληνικά	EN - English
<b>KLASIFIZIERUNG EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>	<b>KATΑΤΑΞΗ EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>	<b>CLASSIFICATION EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>
<b>6.2 Schlagfestigkeit für Installation und Anwendung</b> Kanäle: 2 J bei -25°C.	<b>6.2 Αντοχή για μηχανική κρουσών κατά την τοποθέτηση και τη χρήση</b> Κανάλια: 2 J στους -25 °C.	<b>6.2 Resistance against mechanical impacts during mounting and use</b> Trunkings: 2 J at -25°C.
<b>6.3 Mindestlager- und transporttemperatur</b> -45°C	<b>6.3 Ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης και μεταφοράς</b> -45 °C	<b>6.3 Minimum storage and transport temperature</b> -45°C
<b>6.3Mindestinstallations- und -anwendungstemperatur</b> -25°C	<b>6.3 Ελάχιστη θερμοκρασία εγκατάστασης και εφαρμογής</b> -25°C	<b>6.3 Minimum installation and application temperature</b> -25°C
<b>6.3 Anwendungshöchsttemperatur</b> +60°C	<b>6.3 Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b> +60 °C	<b>6.3 Maximum application temperature</b> +60°C
<b>6.4 Widerstand gegen Flammenausbreitung</b> Nicht flammenausbreitend	<b>6.4 Αντοχή στην εξάπλωση της φλόγας</b> Μη εξάπλωση της φλόγας.	<b>6.4 Resistance to flame propagation</b> Non-flame propagation.
<b>6.5 Elektrische Leitfähigkeit</b> Ohne elektrische Leitfähigkeit	<b>6.5 Χαρακτηριστικό ηλεκτρικής συνέχειας</b> Χωρίς χαρακτηριστικό ηλεκτρικής συνέχειας.	<b>6.5 Electrical continuity characteristic</b> Without electrical continuity characteristic.
<b>6.6 Elektrische Isoliereigenschaften</b> Mit elektrischer Isoliereigenschaft	<b>6.6 Χαρακτηριστικό πληκτρικής μόνωσης</b> Με χαρακτηριστικό ηλεκτρικής μόνωσης.	<b>6.6 Electrical insulating characteristic</b> With electrical insulating characteristic.
<b>6.7 Gebotene Schutzart durch Gehäuse</b> IP2X	<b>6.7 Βαθμός παρεχόμενης προστασίας από το περίβλημα</b> IP2X	<b>6.7 Protection degree assured by the enclosure</b> IP2X
<b>6.9 Festigungsart der Systemkanalabdeckung</b> Nur mit Werkzeug zu öffnen	<b>6.9 Συγκράτηση του καλύμματος πρόσβασης στο σύστημα</b> Κάλυμμα αφαιρούμενο μόνο με τη βοήθεια εργαλείου.	<b>6.9 Retention of the system access cover</b> Cover removable only with the aid of a tool.
<b>6.10 Elektrische Schutzzrennung</b> Ohne internes Schutzzrennlement	<b>6.10 Γραμμοτατεικός ηλεκτρικός διαχωρισμός</b> Χωρίς εσωτερικό προστατευτικό διαχωρισμό.	<b>6.10 Electrically protective separation</b> Without internal protective separation.
<b>6.101 Vorgesehene Montageposition</b> Unterputz-/Aufputz-Elektroninstallationskanalsystem an Wand oder Decke	<b>6.101 Θέσεις εγκατάστασης</b> Ημι-χωνευτή ή επιφανειακή τοποθέτηση στον τοίχο ή το ταβάνι.	<b>6.101 Intended installation positions</b> Semi flush or surface mounted on the wall or ceiling.
<b>6.102 Schutz vor Kontakt mit Flüssigkeiten</b> Keine Angabe	<b>6.102 Αποτροπή επαφής με υγρά</b> Δεν δηλωνεται.	<b>6.102 Prevention of contact with liquids</b> Not declared.
<b>6.103 Typ</b>  Typ 1	<b>6.103 Τύπος</b>  Τύπος 1.	<b>6.103 Type</b>  Type 1.
<b>WEITERE INFORMATIONEN</b>	<b>ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b>	<b>OTHER INFORMATIONS</b>
<b>Bemessungsspannung</b> 750 V	<b>Ovojmastikή τάση</b> 750 V	<b>Rated Voltage</b> 750 V
<b>Schutz gegen äußere mechanische Beanspruchung</b> IK08	<b>Προστασία από μηχανική βλάβη</b> IK08	<b>Protection against mechanical damage</b> IK08
<b>HINWEISE</b>	<b>ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ</b>	<b>NOTES</b>
(1) Persönliche Schutzausrüstung (PSA) tragen, die für die zu verwendenden Werkzeuge und die auszuführende Arbeit geeignet ist.	(1) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας (ΕΑΠ) με τα εργαλεία και τις εργασίες που τιμέται να εκτελεστούν.	(1) Use the Personal Protective Equipment (PPE) that is appropriate for the tools to be used and the work to be done.

ES - Español	ET - eesti keel	FI - suomi
<b>CLASIFICACIÓN EN 50085-2-1: 2006+A1:2011</b>	<b>KLASIFIKATSIOON EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>	<b>LÜOKITUS EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>
<b>6.2 Resistencia al impacto para instalación y uso</b> Perfiles: 2 J a -25°C.	<b>6.2 Vastupidavus mehaaniliste löökidele paigaldamise ja kasutamise ajal</b> Kaabligrupid: 2 J temperatuuril -25 °C.	<b>6.2 Asennuksen ja käytön aikana esinytvienv mekaanisten iskujenkestokyky</b> Johtokanavat: 2 J -25 °C:ssa.
<b>6.3 Temperatura mínima de almacenamiento y transporte</b> -45°C	<b>6.3 Minimaalne hoiustamis- ja transporditemperatuur</b> -45 °C	<b>6.3 Minimilämpötila kuljukseen ja säilytyksen aikana</b> -45 °C
<b>6.3 Temperatura mínima de instalación y aplicación</b> -25°C	<b>6.3 Minimaalne paigaldus- ja kasutustemperatuur</b> -25°C	<b>6.3 Minimilämpötila asemnuksen ja käytön aikana</b> -25°C
<b>6.3 Temperatura máxima de aplicación</b> +60°C	<b>6.3 Maksimaalne kasutustemperatuur</b> +60 °C	<b>6.3 Maksimikäyttölämpötila</b> +60 °C
<b>6.4 Resistencia a la propagación de la llama</b> No propagador de la llama.	<b>6.4 Vastupidavus tulileviikule</b> Ei levita tuld.	<b>6.4 Liekin etenemisen sietokyky</b> Ei edistä liekin etenemistä.
<b>6.5 Continuidad eléctrica</b> Sin continuidad eléctrica.	<b>6.5 Elektrivarustuspidevuse parameeter</b> Ilma elektrivarustuspidevuse parameetritä.	<b>6.5 Sähköisen jatkuvuuden ominaisuudet</b> Ei sähköistä jatkuvuutta.
<b>6.6 Características de aislamiento eléctrico</b> Con aislamiento eléctrico.	<b>6.6 Elektrisolatsiooni parameeter</b> Elektrisolatsiooni parameetriga.	<b>6.6 Sähköneristysominaisuudet</b> Sähköä eristäävät.
<b>6.7 Grado de protección proporcionado por la envolvente</b> IP2X	<b>6.7 Kere tagatud kaitseklass</b> IP2X	<b>6.7 Koteloointiluokka</b> IP2X
<b>6.9 Retención de la cubierta de acceso al sistema</b> Cubierta de acceso que solo puede abrirse con herramientas.	<b>6.9 Süsteemi juurdepääsukatte kinnitus</b> Kate on eemaldavat ainult tööriista abil.	<b>6.9 Järjestelmän suojaannen kiinnitys</b> Kannen voi irrottaa vain työkalun avulla.
<b>6.10 Separación de protección eléctrica</b> Sin tabique de separación de protección interna.	<b>6.10 Elektriliselt kaitsev eraldus</b> Ilma sisemistä kaitseta eraldus.	<b>6.10 Sähköteristetty jakaja</b> Ei sisäistä suojajakaa.
<b>6.101 Tipos de montaje previstos</b> Semiemportado o de montaje superficial en la pared o techo.	<b>6.101 Ettenähtud paigaldusasendid</b> Seinale või lakke poolustivutatud või pinnale paigaldatud.	<b>6.101 Suunnitelut asennuspaikat</b> Puoliippos- tai pinta-asensuun seinään tai katatoon.
<b>6.102 Prevención contacto con líquidos</b> No declarado	<b>6.102 Vältida kokkupuodet vedelikega</b> Ei ole deklareeritud.	<b>6.102 Kosketuksen estäminen nesteiden kanssa</b> Ei ilmoitettu.
<b>6.103 Tipo</b> Tipo 1.	<b>6.103 Tüüp</b> 1. tüüp	<b>6.103 Typpi</b> Typpi 1.
<b>OTRAS INFORMACIONES</b>	<b>MUU TEAVE</b>	<b>MUUT TIEDOT</b>
<b>Tensión asignada</b> 750 V	<b>Nimipinge</b> 750 V	<b>Nimellisjännite</b> 750 V
<b>Protección contra daños mecánicos</b> IK08	<b>Kaitse mehaanilise kahjustuse eest</b> IK08	<b>Suoja mekaanisia vaurioita vastaan</b> IK08
<b>NOTAS</b>	<b>MÄRKUSED</b>	<b>HUOMAUTUKSET</b>
(1) Emplear los Equipos de Protección Individual (EPI) adecuados a las herramientas y al trabajo a efectuar.	(1) Kasutage töö tegemiseks ja kasutatakavate tööristade jaoks soblivaid lisukuitsevahendeid.	(1) Käytä aina suoritetavien työtehtävien ja käytettävien työvälaineiden edellyttämää henkilösuojaimia.

FR - français	HR - hrvatski	HU - magyar
<b>CLASSIFICATION EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>	<b>KLASIFIKACIJA EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>	<b>BESOROLAS EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011</b>
<b>6.2 Résistance aux chocs pour l'installation et l'usage</b> Profils: 2 J à -25°C.	<b>6.2 Otpornost na mehaničke udarce tijekom montaže i uporabe</b> Pokriveni instalacijski kanali: 2 J na -25 °C.	<b>6.2 Mechanikai behatásokkal szembeni ellenállás felszerelés és használattal közben</b> Kábelvédelő lecek: 2 J -25 °C-on.
<b>6.3 Température minimale de transport et de stockage</b> -45°C	<b>6.3 Minimalna temperatura pri pohrani i transportu</b> -45 °C	<b>6.3 Legalacsonyabb tárolási és szállítási hőmérséklet</b> -45 °C
<b>6.3 Température minimale d'installation et d'usage</b> -25°C	<b>6.3 Minimalna temperatura pri instalaciji i primjeni</b> -25°C	<b>6.3 Legalacsonyabb telepítési és alkalmazási hőmérséklet</b> -25°C
<b>6.3 Température maximale d'usage</b> +60°C	<b>6.3 Maksimalna temperatura pri primjeni</b> +60 °C	<b>6.3 Legmagasabb alkalmazási hőmérséklet</b> +60 °C
<b>6.4 Résistance à la propagation de la flamme</b> Non propagateur de la flamme.	<b>6.4 Otpornost na širenju plamena</b> Ne širi plamen.	<b>6.4 Lángterjedéssel szembeni ellenállás</b> Lángterjedésgátló.
<b>6.5 Continuité électrique</b> Sans continuité.	<b>6.5 Značajka električne neprekinitosti</b> Bez značajke električne neprekinitosti.	<b>6.5 Elektromos vezetőképesség</b> Nem vezeti az elektromosságot.
<b>6.6 Isolation électrique</b> Avec isolation électrique.	<b>6.6 Značajka električne izolacije</b> Sa značajkom električne izolacije.	<b>6.6 Elektromos szigetelőképesség</b> Elektromosan szigetelő.
<b>6.7 Degrés de protection procurés par l'enveloppe</b> IP2X	<b>6.7 Stupanj zaštite zajamčen kućištem</b> IP2X	<b>6.7 Burkolat által biztosított védelmi osztály</b> IP2X
<b>6.9 Mode d'ouverture du couvercle d'accès du système</b> Couvercle d'accès du système démontable seulement à l'aide d'un outil.	<b>6.9 Učvršćenje pokrova za pristup sustavu</b> Pokrov se može ukloniti sam s pomoću alata.	<b>6.9 A rendszer szelrélefedelének rögzítése</b> A fedél csak szerszámmal tölthető el.
<b>6.10 Séparation de protection électrique</b> Sans cloison de séparation de protection interne.	<b>6.10 Sigurno električno razdvajanje</b> Bez unutarnjeg sigurnog razdvajanja.	<b>6.10 Elektromosan védő elválasztás</b> Belső védő elválasztás nélkül.
<b>6.101 Positions d'installation prévues</b> Semi-encastree ou en saillie sur le mur ou le plafond.	<b>6.101 Planiran položaji instalacija</b> Djelomično podzbrojena ugradnja na zidu.	<b>6.101 Javasolt telepítési helyzetek</b> Félig felba vagy menneylezve sülyeztszve, illetve falra vagy menneyezetre szerelve.
<b>6.102 Prévention des contacts avec les liquides</b> Non déclarée.	<b>6.102 Zaštita od dodira s tekućinama</b> Nije navedeno.	<b>6.102 Polyidékokkal való érintkezés megelőzése</b> Nincs megadva.
<b>6.103 Type</b> Type 1	<b>6.103 Tip</b> Tip 1.	<b>6.103 Tipus</b> 1-es tipus.
<b>PLUS D'INFORMATION</b>	<b>OSTALE INFORMACIJE</b>	<b>EGYÉB INFORMÁCIÓK</b>
<b>Tension assignnée</b> 750 V	<b>Nazivni napon</b> 750 V	<b>Névleges feszültség</b> 750 V
<b>Résistance aux chocs</b> IK08	<b>Zaštita od mehaničkih oštećenja</b> IK08	<b>Mechanikus károsodással szembeni védelem</b> IK08
<b>NOTES</b>	<b>NAPOMENE</b>	<b>MEGJEGYZÉSEK</b>
(1) Utilisez les équipements de protection individuelle (EPI) adaptés aux outils et au travail à effectuer.	(1) Koristite osobnu zaštitnu opremu (OZO) koja je prikladna za alat koji se koristi i posao koji se obavlja.	(1) Olyan személyi védőfelszerelést (PPE) használjon, amely megfelel a használni kívánt eszközöknek és az elvégzendő munkának.

## IT - Italiano

## LT - lietuvių kalba

## LV - latviešu valoda

CLASSIFICAZIONE EN 50085-2-1:  
2006+EN 50085-2-1/A1:2011KLASIFIKACIJA EN 50085-2-1:  
2006+EN 50085-2-1/A1:2011KLASIFIKACIJA EN 50085-2-1:  
2006+EN 50085-2-1/A1:2011

6.2 Resistenza ad impatti meccanici durante l'installazione ed uso. Profilo: 2 J a -25°C.	6.2 Atsparumas mechaniniams poveikiams montavimo ir naudojimo metu Kanalai: 2 J esant -25°C	6.2 Izturība pret mehāniķiskiem triecieniem uzstādīšanas un lietošanas laikā Teknes: 2 J -25°C temperatūrā
6.3 Temperatura minima di immagazzinamento e trasporto -45°C	6.3 Minimali laikymo ir transportavimo temperatūra -45°C	6.3 Minimālā uzglabāšanas un transportēšanas temperatūra -45 °C
6.3 Temperatura minima di installazione ed applicazione -25°C	6.3 Minimali įrengimo ir naudojimo temperatūra -25°C	6.3 Minimālā uzstādīšanas un lietošanas temperatūra -25°C
6.3 Temperatura massima di applicazione +60°C	6.3 Maksimali naudojimo temperatūra +60°C	6.3 Maksimālā lietošanas temperatūra +60 °C
6.4 Resistenza alla propagazione della fiamma Non propagatore della fiamma.	6.4 Atsparumas liepsnos perdavimui Liepsnos neroperdavimas.	6.4 Izturība pret liesmu izplatīšanos - Bezliesmo izplatīšana.
6.5 Continuità elettrica Senza continuità elettrica.	6.5 Elektrinės sinchronizacijos savybės Be elektrinės sinchronizacijos savybę.	6.5 Elektriskās nepārraktažības parametri Bez elektriskās nepārraktažības parametriem.
6.6 Caratteristiche di isolamento elettrico Con isolamento elettrico.	6.6 Elektrinės izoliacijos savybės Su elektrinės izoliacijos savybėmis.	6.6 Elektriskās izoliacijas parametri Ar elektriskās izoliacijas parametriem.
6.7 Grado di protezione fornito dal rivestimento IP2X	6.7 Apsaugos laipsnis suteikia apvalkalas IP2X	6.7 Aizsardzības pakāpi nodrošinātā IP2X
6.9 Ritenzione del coperchio di accesso al sistema Copertina di accesso che si può aprire solo con strumento.	6.9 Sistemos prieglos dangio išlaikymas - danglis nuimamas tik su īrankiais.	6.9 Sistēmas piekļuvēs pārsegas aizture Pārsegis ir noņemams tikai ar instrumenta palīdzību.
6.10 Separazione di protezione elettrica Senza setto di separazione di protezione interna.	6.10 Apsauginė atskirtis Be vidines apsauginės atskirties.	6.10 Elektriski aizsargājošais atstātums Bez iekšējā aizsargājošā atstātuma.
6.101 Tipi di montaggi previsti Semi-incassato o montaggio superficiale a parete o tetto.	6.101 Numatos montavimo padētys Puslau īeļastas ī sienā ar sumontuotas ant sienos ar lubu.	6.101 Paredzamās uzstādīšanas pozīcijas Uzstādīšana ar daļēju padziļināmā sienā vai grieost vā pie virsmas.
6.102 Prevenzione contatto con liquidi non dichiarata	6.102 Apsauga nuo saļyčio su skyčiais Nenurodyta.	6.102 Saskares ar šķidrumiem novēršana Nav norādīts.
6.103 Tipo Tipo 1.	6.103 Tipas 1-jojo tipo	6.103 Veids 1. veids
ALTRI INFORMAZIONI	KITA INFORMACIJA	CITA INFORMĀCIJA
Tensione assegnata 750 V	Vardinė įtampa 750 V	Nominālais spriegums 750 V
Protezione contro danni meccanici IK08	Apsauga nuo mechaninio pažeidimo IK08	Aizsardzība pret mehāniķiem bojājumiem IK08
NOTE	PASTABOS	PIEZĪMES
(1) Utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati agli strumenti e alla mansione da svolgere.	(1) Naudokite asmenines apsaugos priemones (PPE), tinkamas pagal naudojamus īrankius ir atliekamą darbą.	(1) Izmantojiet individuālo aizsargātīgkļus (Personal Protective Equipment, PPE), kas ir piemēroti izmantojamajiem darbarīkiem un veicamajam darbam.

## NL - Nederlands

## PL - polski

## PT - português

CLASSIFICATIE EN 50085-2-1:  
2006+EN 50085-2-1/A1:2011KLASYFIKACJA EN 50085-2-1:  
2006+EN 50085-2-1/A1:2011CLASSIFICAÇÃO EN 50085-2-1:  
2006+EN 50085-2-1/A1:20116.2 Weerstand tegen mechanische invloeden tijdens de montage en het gebruik  
Goten: 2 J bij -25°C6.2 Odporność na uderzenia mechaniczne podczas montażu i użytkowania  
Listwy: 2 J przy -25°C.6.2 Resistência ao choque mecânico durante a instalação e utilização  
Perfis: 2 J a -25°C.6.3 Minimale opslag- en transporttemperatuur  
-45 °C6.3 Minimalna temperatura przechowywania i transportu  
-45°C6.3 Temperatura mínima de armazenagem e transporte  
-45°C6.3 Minimumtemperatuur bij installatie en gebruik  
-25°C6.3 Minimalna temperatura montażu i użytkowania  
-25°C6.3 Temperatura mínima de instalação e utilização  
-25°C6.3 Maximale gebruikstemperatuur  
+60 °C6.3 Maksymalna temperatura użytkowania  
+60°C6.3 Temperatura máxima de utilização  
+60°C6.4 Weerstand tegen branduitbreiding  
- Breit brand niet uit6.4 Odporność na rozprzestrzenianie plomieni  
Nierozprzestrzenianie plomieni.6.4 Resistência à propagação da chama  
Não propagador da chama.6.5 Stroomdoorgangseigenschap  
Geen stroomdoorgangseigenschap.6.5 Właściwość ciągłości elektrycznej  
Bez właściwości ciągłości elektrycznej.6.5 Características de continuidad eléctrica  
Sem continuidade elétrica.6.6 Elektrische isolatie-eigenschap  
Met elektrische isolatie-eigenschap.6.6 Właściwość izolacji elektrycznej  
Z właściwością izolacji elektrycznej.6.6 Características de isolamento elétrico  
Com isolamento elétrico.6.7 Beschermingsgraad gewaarborgd door de behuizing  
IP2X6.7 Stopień ochrony zapewniany przez obudowę  
IP2X6.7 Grau de proteção proporcionado pelo invólucro  
IP2X6.9 Bevestiging van het deksel voor toegang tot het systeem  
Het deksel kan alleen met behulp van gereedschap worden verwijderd.6.9 Mocowanie pokrywy dostępu do systemu  
Pokrywa zdejmowana tylko przy użyciu narzędzi.6.9 Retenção da tampa de acesso ao sistema  
Abertura apenas com auxílio de ferramentas.6.10 Elektrische beschermende scheiding  
Zonder interne beschermende scheiding.6.10 Ochrona separacji elektrycznej  
Bez wewnętrznej separacji ochronnej.6.10 Separação para proteção elétrica  
Sem separador interno de proteção.

6.101 Geplande installatieposities

6.101 Możliwe pozycje montażowe  
Montaż częściowo wpuszczany lub natynkowy na ścianie lub suficie.Posição de instalação prevista  
Semi-encastado ou montagem saliente na parede ou teto.

6.102 Contact met vloeistoffen voorkomen

6.102 Zapobieganie zetknięciu z płynami

6.102 Prevenção de contactos entre líquidos, condutores isolados e partes ativas  
Não declarado

Niet opgegeven.

Niezadeklarowane.

6.103 Tipo  
Tipo 1

6.103 Type

6.103 Typ  
Typ 1.6.103 Tip  
Tipo 1

## OVERIGE INFORMATIE

## INNE INFORMACJE

## MAIS INFORMAÇÕES

Nominale spanning

Napięcie znamionowe

Tensão estipulada

750 V

750 V

750 V

Bescherming tegen mechanische beschadigingen

Ochrona przed uszkodzeniem mechanicznym

Proteção contra choques mecânicos

IK08

IK08

IK08

## ANTEKENINGEN

## UWAGI

## NOTAS

(1) Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) die geschikt zijn voor het te gebruiken gereedschap en het te verrichten werk.

(1) Stosować środki ochrony osobistej odpowiednie dla używanych narzędzi i prowadzonych prac.

(1) Usar o Equipamento de Proteção Individual (EPI) adequado às ferramentas e trabalho a realizar.

RO - română	SK - slovenčina	SL - slovenščina
CLASIFICAREA EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011	KLASIFIKÁCIA EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011	KLASIFIKACIJA EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011
<b>6.2 Rezistența la impacte mecanice în timpul montării și utilizării</b> Canale: 2 J la -25°C	<b>6.2 Odolnosť voči mechanickým nárazom počas montáže a používania</b> Kanály na káble: 2 J pri -25 °C.	<b>6.2 Odpornost na mehaniške udarce med vgradnjo in uporabo</b> Kontak: 2 J pri -25 °C.
<b>6.3 Temperatura minimă de depozitare și transport</b> -45°C	<b>6.3 Minimálna teplota pri skladovaní a preprave</b> -45 °C	<b>6.3 Najnižja temperatura skladisanja in prevoza</b> -45 °C
<b>6.3 Temperatura minimă de instalare și utilizare</b> -25°C	<b>6.3 Minimálna teplota pri inštalácii a používaní</b> -25°C	<b>6.3 Najnižja temperatura namestitev in uporabe</b> -25°C
<b>6.3 Temperatura maximă de utilizare</b> +60°C	<b>6.3 Maximálna teplota pri používaní</b> +60 °C	<b>6.3 Najvišja temperatura uporabe</b> +60 °C
<b>6.4 Rezistența la propagarea flăcării</b> Nu propágă flacără	<b>6.4 Odolnosť voči šíreniu ohňa</b> Nepripravia k šíreniu ohňa.	<b>6.4 Odpornost proti šírenju ognja</b> Brez šírenja ognja.
<b>6.5 Caracteristici de continuitate electrică</b> Fără caracteristici de continuitate electrică	<b>6.5 Charakteristika elektrickej kontinuity</b> Bez elektrickej kontinuity.	<b>6.5 Značilnost električne nepreklenjenosti</b> Brez značilnosti električne nepreklenjenosti.
<b>6.6 Caracteristici de izolație electrică</b> Cu caracteristici de izolație electrică	<b>6.6 Charakteristika elektrickej izolácie</b> S elektrickej izoláciou.	<b>6.6 Značilnosť električne izolativnosti</b> Z značilnosťou električne izolativnosti.
<b>6.7 Grad de protecție asigurat de carcasa</b> IP2X	<b>6.7 Stupeň ochrany poskytovanej zapuzdrením</b> IP2X	<b>6.7 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje</b> IP2X
<b>6.9 Retenția capacului de acces al sistemului</b> Capacul este deținut numai cu ajutorul unei unele.	<b>6.9 Retencie krytu na prístup k systému</b> Kryt sa dá demontovať len pomocou náradia.	<b>6.9 Zadržanje sistemskoga dodstognega pokrova</b> Pokrov je mogoče odstraniti samo z orodjem.
<b>6.10 Separare de protecție electrică</b> Fără separare de protecție internă	<b>6.10 Oddelenie na ochranu pred elektrinou</b> Bez interného ochranného oddelenia.	<b>6.10 Električna zaščita ločitev</b> Z notranjo zaščitno ločitvijo.
<b>6.101 Poziții de montaj destinate</b> Montare semi-plan sau suprafață montată pe perete sau tavă.	<b>6.101 Určené pozicie na inštaláciu</b> Upevnenie v polovinove alebo na povrch steny alebo na strepe.	<b>6.101 Predvideni položaj namestitev</b> Pologreznji pritridlev na steno ali strop ali pritridlev na površino stene ali stropa.
<b>6.102 Prevenirea contactului cu lichidele</b> Nedeclarat.	<b>6.102 Predchádzanie kontaktu s kvapalinami</b> Nedeklarované.	<b>6.102 Preprečevanje stika s tekocinami</b> Ni določeno.
<b>6.103 Tip</b> Tip 1	<b>6.103 Typ</b> Typ 1.	<b>6.103 Tip</b> Tip 1.
<b>ALTE INFORMAȚII</b>	<b>ĎALŠIE INFORMÁCIE</b>	<b>DRUGE INFORMACIJE</b>
Tensiune nominală 750 V	Nominálne napätie 750 V	Nazivna napetost 750 V
Protecția la deteriorările mecanice IK08	Ochrana pred mechanickým poškodením IK08	Zaščita pred mehanskimi poškodbami IK08
<b>NOTE</b>	<b>POZNÁMKY</b>	<b>OPOMBE</b>
(1) Folosiți echipamentul de protecție individual (EPI) corespunzător operației pe care trebuie să o executeți și sculelor folosite.	(1) Vyuzívajte prostriedky osobnej ochrany, ktoré sú vhodné na použitie s príslušnými nástrojmi a pre daný druh práce.	(1) Uporabite osebno zaščitno opremo (OZO), primerno za uporabljena orodja in delo, ki bo opravljeno.

SV - svenska
KLASSIFICERING EN 50085-2-1: 2006+EN 50085-2-1/A1:2011
<b>6.2 Tålighet mot mekaniska störter vid montering och användning</b> Matarenaler: 2 J vid -25 °C.
<b>6.3 Lägsta temperatur vid lagring och transport</b> -45 °C
<b>6.3 Lägsta temperatur vid installation och användning</b> -25°C
<b>6.3 Högssta temperatur vid användning</b> +60 °C
<b>6.4 Motstånd mot flamspridning</b> Ikke-flamspridande.
<b>6.5 Egenskaper för elektrisk kontinuitet</b> Utan egenskaper för elektrisk kontinuitet.
<b>6.6 Egenskaper för elektrisk isolering</b> Med egenskaper för elektrisk isolering.
<b>6.7 Skyddsniå som ges av höljet</b> IP2X
<b>6.9 Fasthållande av systemets lock</b> Locket kan endast öppnas endast med verktyg.
<b>6.10 Elektrisk skyddsseparation</b> Utan irre skyddsavdelare.
<b>6.101 Avsedda placeringar</b> Halvförskänkt eller ytmonterad på väggen eller i taket.
<b>6.102 Förhindra kontakt med vätskor</b> Anges inte.
<b>6.103 Typ</b> Typ 1.
<b>ÖVRIGA UPPLYSNINGAR</b>
Märkspänning 750 V
Skydd mot mekaniska skador IK08
SV - NOTER
(1) Använd lämplig personlig skyddsutrustning för de verktyg som brukas och det arbete som utförs.

**www.unex.net**

© Unex aparellaje eléctrico, S.L

IMD 3001.8